


Identifikácia zariadenia	FV	FA11	FA12	S2	FA13	S4	FI14	FI15	FI16
Identifikácia svorky (krátka)									
Popis		Zásuvka Z-01	Osvetlenie S-01	Osvetlenie S-02	Osvetlenie S-03	Osvetlenie S-04	Zásuvka Z-02	Zásuvka Z-03	Zásuvka Z-04
Výkon									
Dĺžka vodiča									
Prierez kábla		5x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Typ vodiča		CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J	CYKY-J
Typ izolácie vodiča									

NOVOSTAVBA AMFITEATRU OBEC KAMENNÁ  
PORUBA

RH-MX

Č. projektu:	2019_39	C		F	
Rozvádzač:		B		E	
		A		D	
Dátum:		Vyhotovil:	Škrípek	Č. strany:	1 / 2

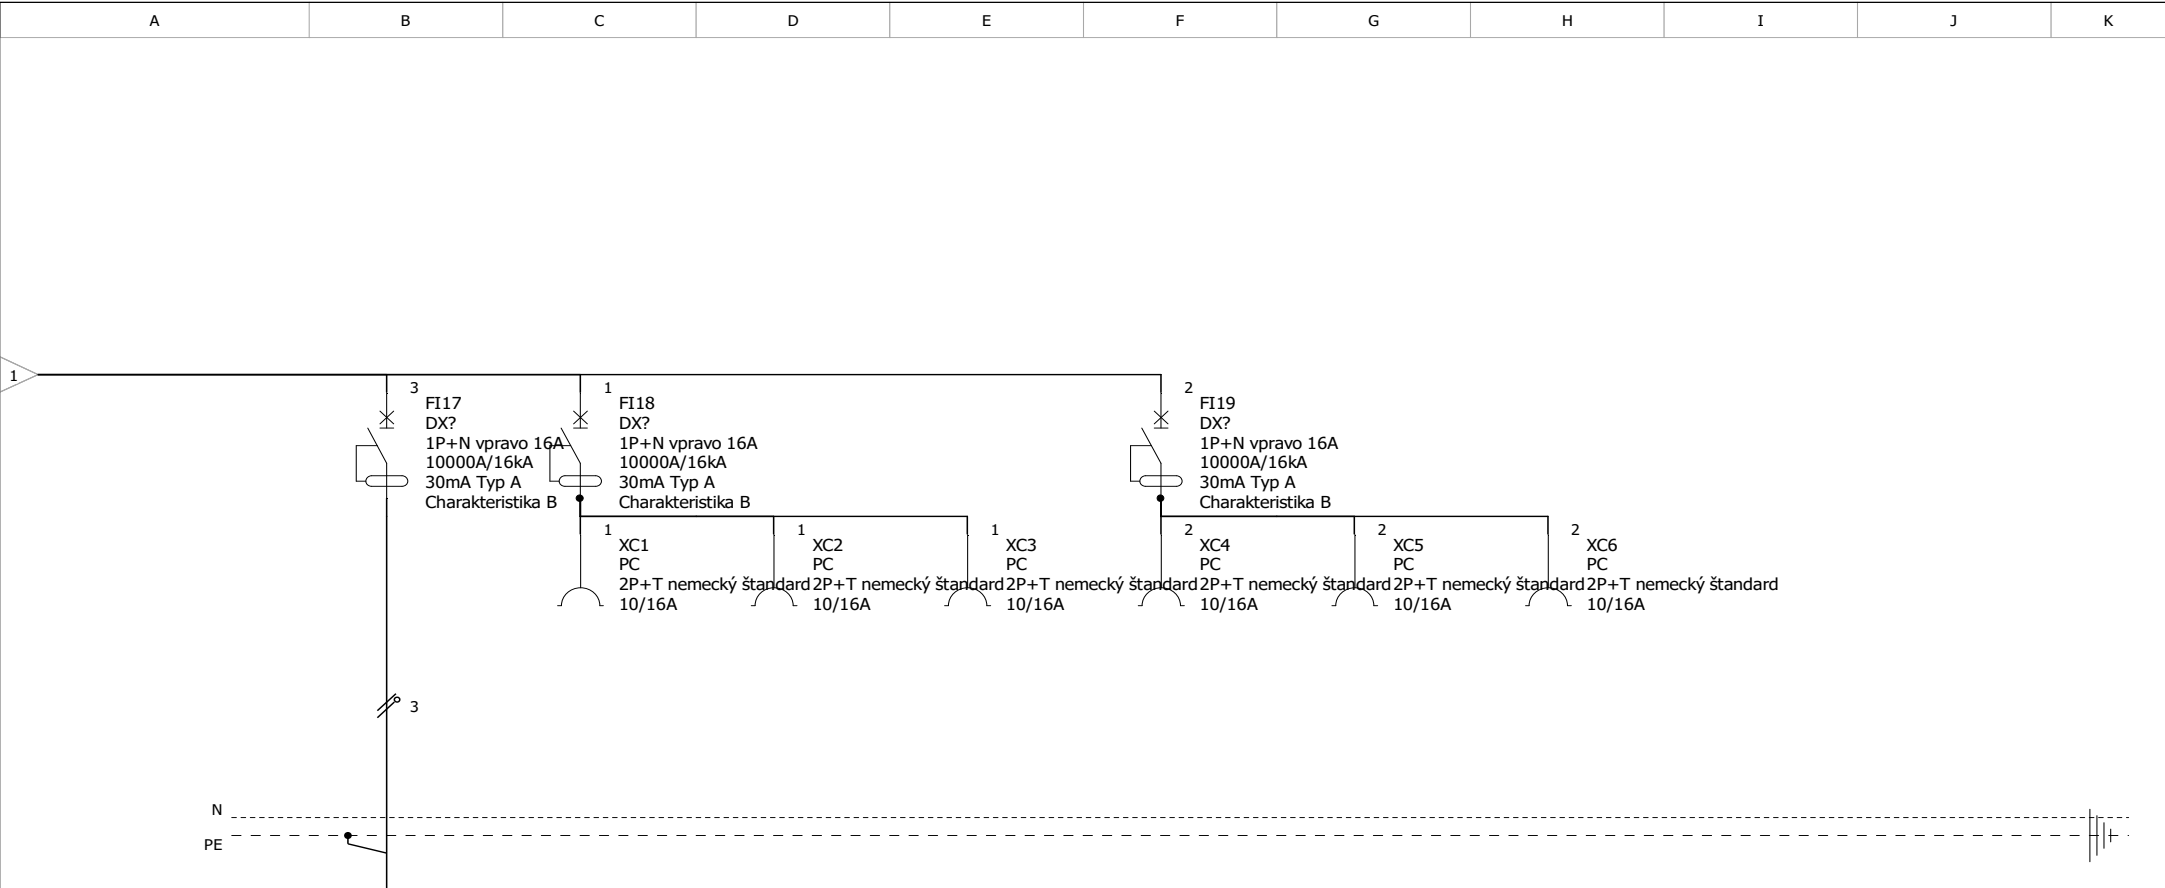

Identifikácia zariadenia	FI17	FI18	XC2	XC3	FI19	XC5	XC6		
Identifikácia svorky (krátka)									
Popis	Zásuvka Z-05	Zásuvka XC01	Zásuvka XC02	Zásuvka XC03	Zásuvka XC04	Zásuvka XC05	Zásuvka XC06		
Výkon									
Dĺžka vodiča									
Prierez kábla	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5		
Typ vodiča	CYKY-J	CYA	CYA	CYA	CYA	CYA	CYA		
Typ izolácie vodiča									